


månedens
tema

Vender du rørene?

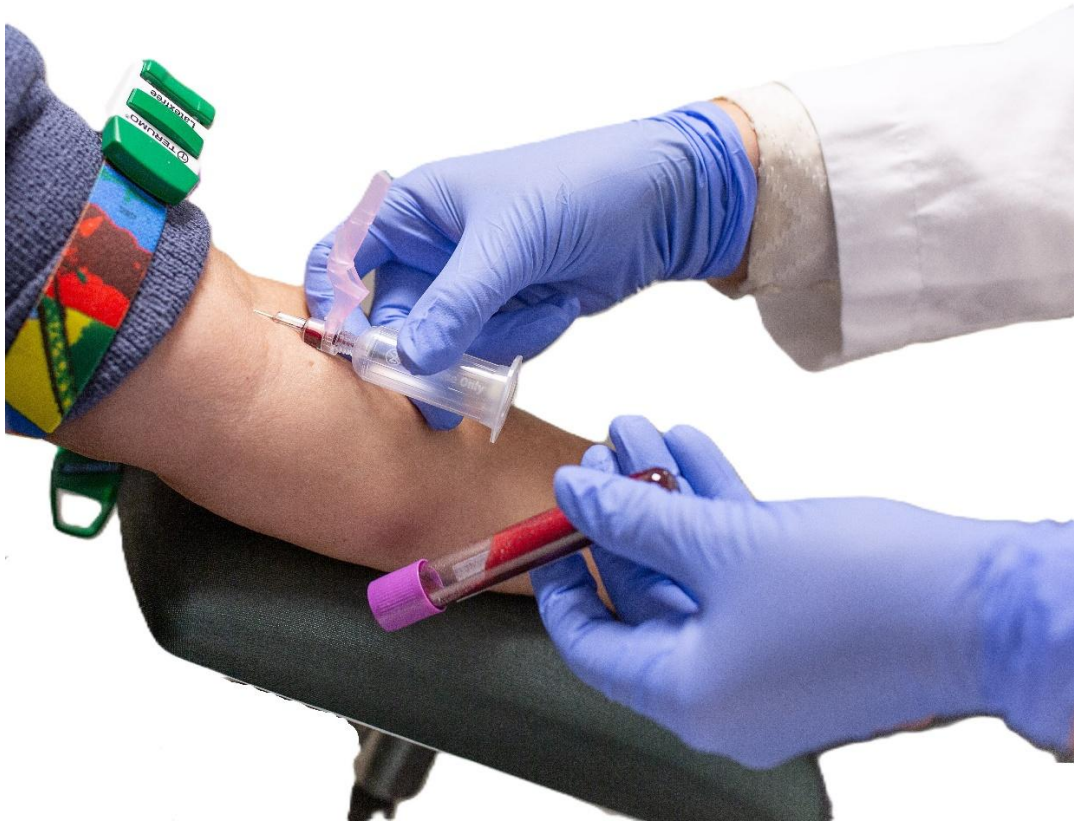

Blodprøverør må blandes
umiddelbart etter fylling.
Vend røret forsiktig opp og ned
4-10 ganger.